


**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI**

TVIRTINU
Technikos direktorius

Mindaugas Lapėnas
2013 m. spalis 02 d..

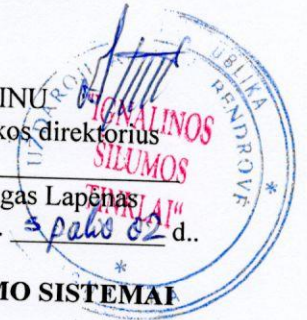

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS AUTOMATIZUOTAI ŠILDYMO SISTEMAI

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra, $^{\circ}\text{C}$			
	Paduodama iš šilumos šaltinio T_1	Grįžtama į šilumos šaltinį T_2	Paduodama į šildymo sistemą T_3	Grįžtama iš šildymo sistemos T_4
8	70,0	37,5	32,1	28,1
7	70,0	37,9	34,1	29,5
6	70,0	38,3	36,1	30,8
5	70,0	38,7	38,0	32,2
4	70,0	39,1	39,9	33,5
3	70,0	39,5	41,7	34,7
2	70,0	39,9	43,5	36,0
1	70,0	40,3	45,4	37,2
0	70,0	40,7	47,1	38,4
-1	71,7	41,1	48,9	39,4
-2	73,3	41,5	50,6	40,5
-3	75,0	41,9	52,3	41,7
-4	76,7	42,8	53,0	42,8
-5	78,3	43,9	53,7	43,9
-6	80,0	45,0	55,2	45,0
-7	81,7	46,0	56,8	46,0
-8	83,3	47,1	58,3	47,1
-9	85,0	48,2	59,9	48,2
-10	86,7	49,2	61,5	49,2
-11	88,3	50,2	63,0	50,2
-12	90,0	51,3	64,5	51,3
-13	91,7	52,3	66,1	52,3
-14	93,3	53,3	67,6	53,3
-15	95,0	53,2	70,0	53,2
-16	95,0	53,0	70,0	53,0
-17	95,0	52,8	70,0	52,8
-18	95,0	52,6	70,0	52,6
-19	95,0	52,5	70,0	52,5
-20	95,0	52,1	70,0	52,1
-21	95,0	51,6	70,0	51,6
-22	95,0	51,1	70,0	51,1
-23	95,0	50,5	70,0	50,5
-24	95,0	50,0	70,0	50,0
-25	95,0	49,5	70,0	49,5

Pastaba . Balansuojant namo šildymo sistemą atskiriems namams, temperatūrinis grafikas sudaromas individualiai.

Sudarė: meistras

Arvydas Šriubėnas

SUDERINTA

Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Rimantas Mačys

2013 m. spalis 03 d.